

尾去沢鉦山小真木坑廃水処理所の不適正事案について

今般、秋田県鹿角市十和田瀬田字白根地内にある尾去沢鉦山小真木坑廃水処理所（事業者：エコマネジメント(株)）において、平成17年から平成25年までの約9年間、排水基準に適合しない（pH、鉛）山腹水路水を無処理で米代川に放流していたことが、監督官庁である経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部の調査で判明しました。

本日、関東東北産業保安監督部東北支部において、行政処分（補助金返還、再発防止報告）と嚴重注意が課されました。

本事案は米代川水系水質汚濁対策連絡協議会として誠に遺憾であります。

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会は、事業者であるエコマネジメント(株)に対して、本日、再発防止の徹底を要請致します。

なお、東北地方整備局能代河川国道事務所で測定している米代川本川の水質調査結果によると、当該期間においては水質基準を超過する値は検出されておられません。

※ 米代川水系水質汚濁対策連絡協議会とは、米代川水系の河川・湖沼及び水路における河川水質汚濁対策を推進し、河川環境保全や水質改善に関して各関係機関相互の連絡調整を図り、河川利用の推進に寄与すること及び水質事故時における対策に関する調整を図ることを目的とする協議会です。

参考資料として、小真木坑廃水処理所の直下にある十二所水質観測所の水質データを添付

<発表記者会>秋田県政記者会、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

[問い合わせ先]

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局

国土交通省 東北地方整備局 河川部 河川環境課

課長 菊地 裕光（内線 3651）

建設専門官 安部 剛（内線 3656）


仙台市青葉区二日町9-15 TEL 022-225-2171（代）

FAX 022-215-3754

米代川 十二所地点 pH観測値(平成16年～平成26年)

環境基準: 6.5~8.5

—●— pH

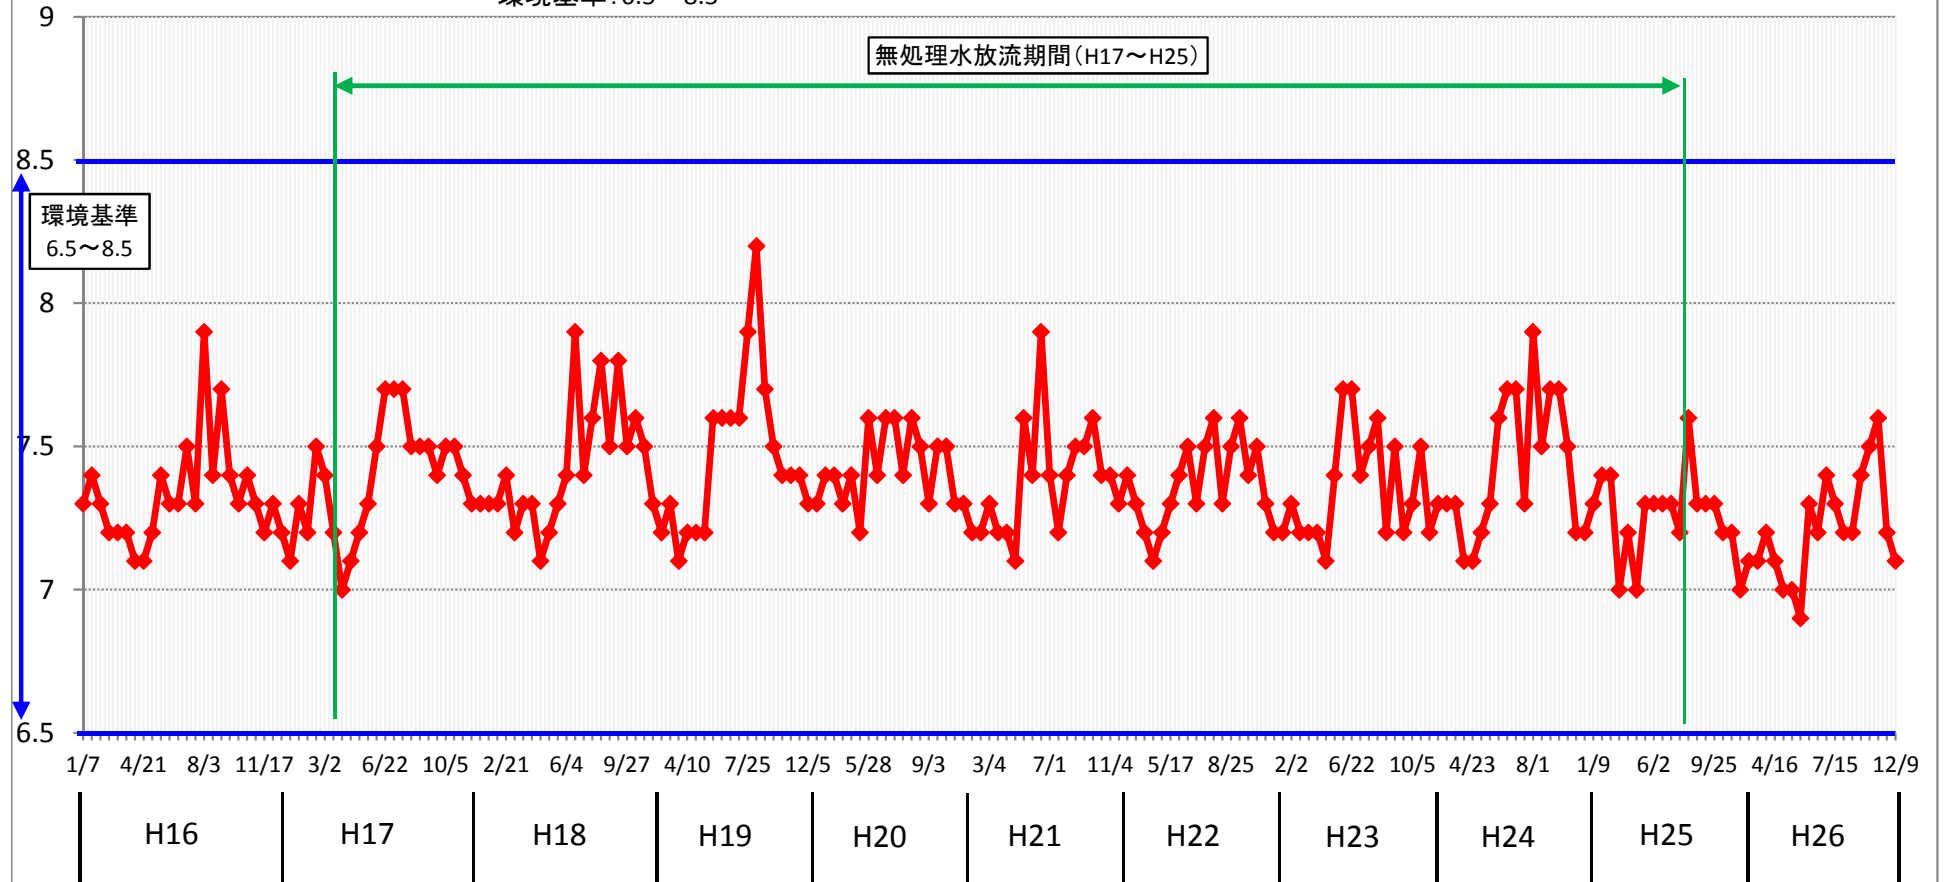


※当該期間(H17~H25)において水質基準を超過する値は検出されていない。

米代川 十二所地点 鉛観測値(平成16年～平成26年)

(単位: mg/L)

環境基準: 0.01 mg/L ※定量下限値<0.001についても0.001で表記

◆鉛

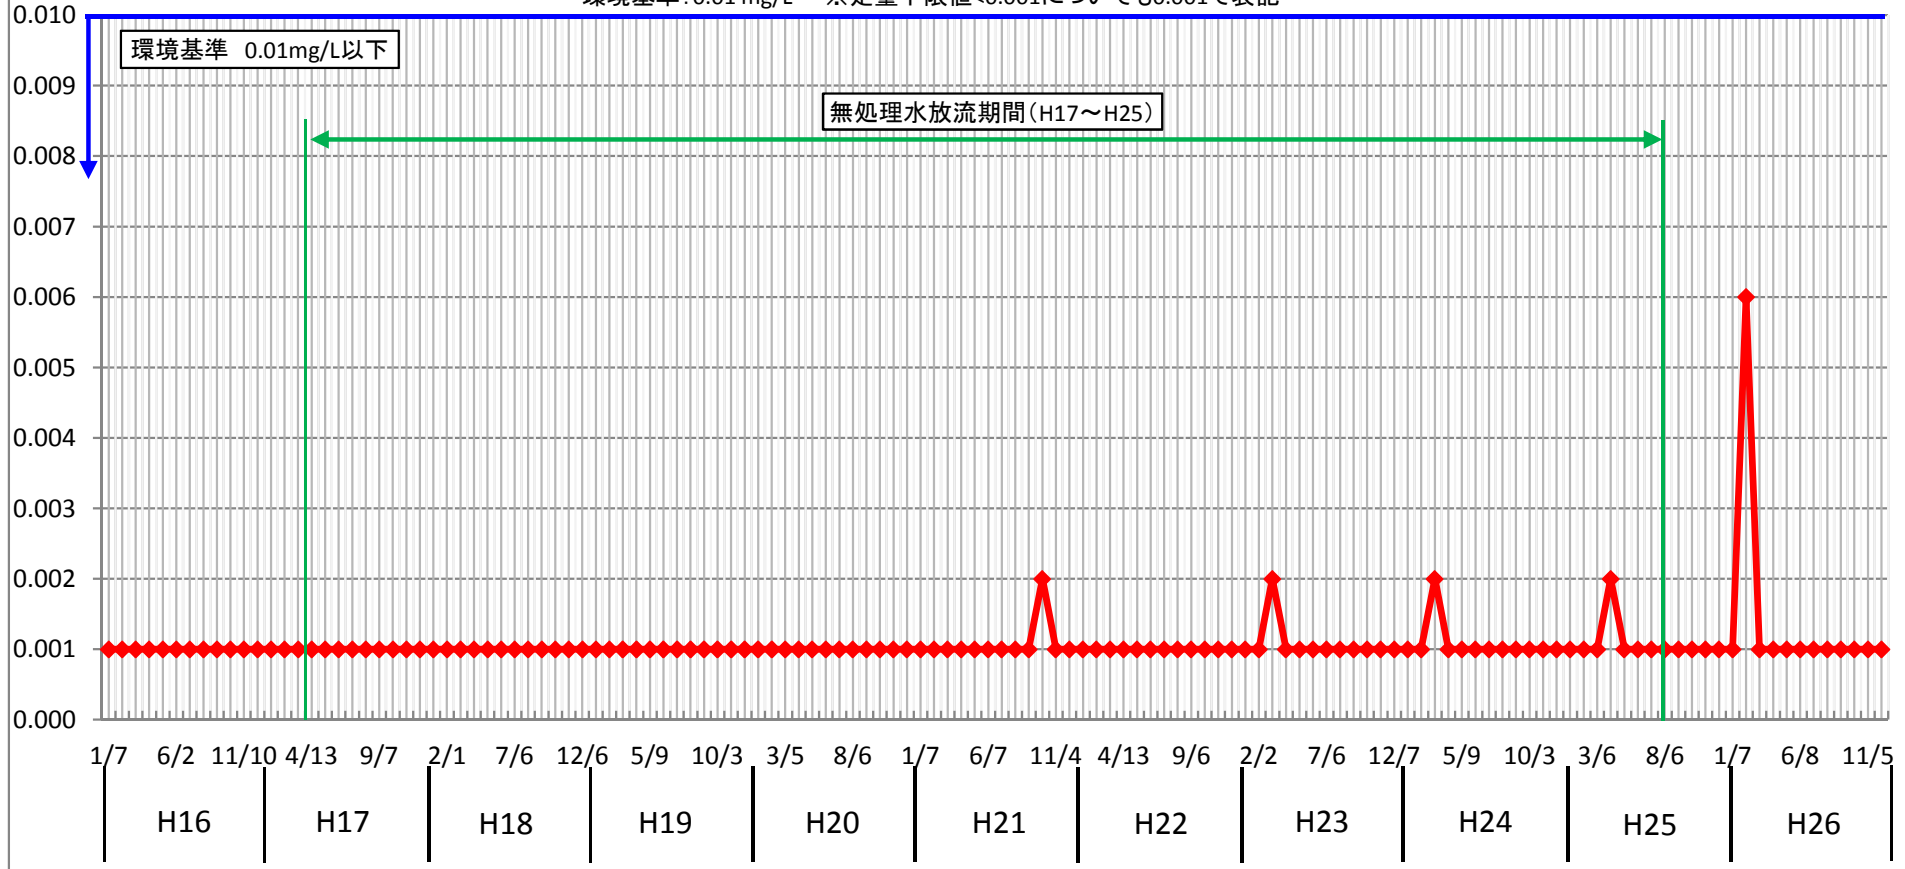

※当該期間(H17～H25)において水質基準を超過する値は検出されていない。

■(参考資料) 米代川流域 位置図

