

がんばろう！東北

【防災情報】北上川下流河川事務所
災害対策支援情報（第4報・終報）

北上川下流河川事務所では、平成26年9月11日、石巻市からの要請（市道等の冠水）により、5台の排水ポンプ車を出動させ、延べ52時間のポンプ排水により約22,000m³（25mプール約73杯分）を排水しました。

排水作業完了及びリエゾンの帰還により、北上川下流河川事務所は11日午後5時00分に災害対策支援支部の体制を解除しました。

1. 排水ポンプ車対応状況

- ①排水ポンプ車（30m³/分）1台 不動沢第1ポンプ場（石巻市不動町地内）（10時50分撤収）
↓
横堤ポンプ場（石巻市貞山地内）（14時05分撤収）
- ②排水ポンプ車（30m³/分）1台 不動沢第2ポンプ場（石巻市不動町地内）（11時10分撤収）
- ③排水ポンプ車（30m³/分）1台 眼鏡筒ポンプ場（石巻市蛇田地内）（11時30分撤収）
- ④排水ポンプ車（30m³/分）1台 住吉雨水排水ポンプ場（石巻市大橋地内）（11時30分撤収）
- ⑤排水ポンプ車（30m³/分）1台 釜排水ポンプ場（石巻市重吉町地内）（11時15分撤収）

2. 北上川下流河川事務所の体制

- 災害対策支援支部（設置）

「注意体制」	9月11日	午前3時08分
「警戒体制」	9月11日	午前6時40分
- 災害対策支援支部（解除）

	9月11日	午後5時00分
--	-------	---------

3. 北上川下流河川事務所対応状況

- 石巻市へ リエゾン2名帰還

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト

ホームページアドレス【<http://thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80
電話：0225-95-0194（代表）




副所長 さとう まさあき 佐藤 正明（内線205）

防災情報課長 にしかわ ふみたか 西川 文隆（内線281）


平成26年9月11日気象概要

宮城県石巻地域では、9月11日未明から明け方にかけて1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降り、記録的な大雨となった。

- 石巻市泉町（仙台管区気象台）
累加雨量 157.0ミリ（11日00:00～同日04:00）
※時間最大87.0ミリ（11日03:00）
- 石巻市蛇田（北上川下流河川事務所）
累加雨量 110.0ミリ（11日00:00～同日04:00）
※時間最大48.0ミリ（11日03:00）

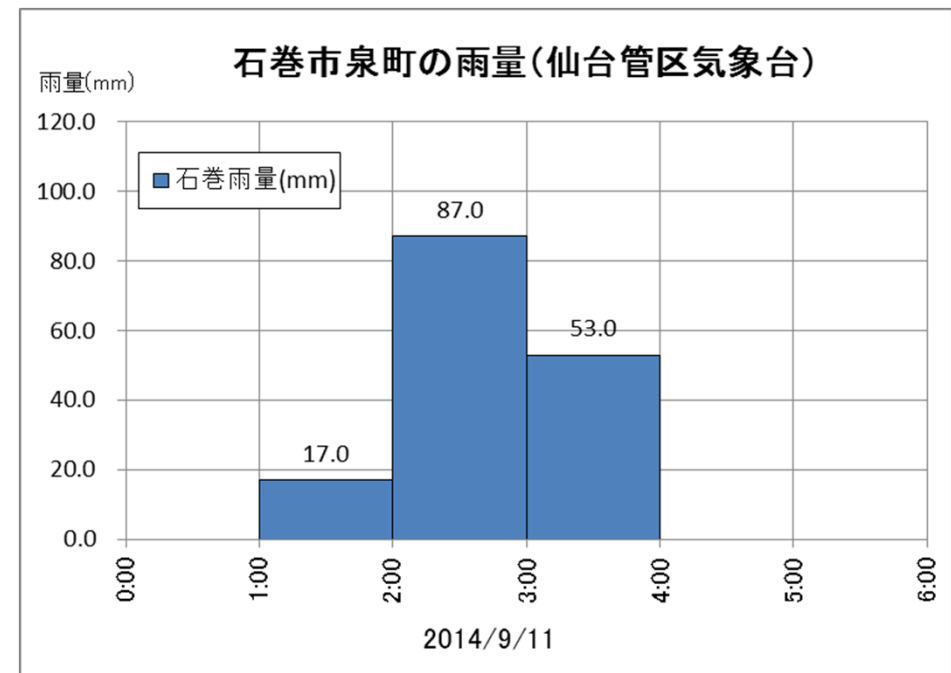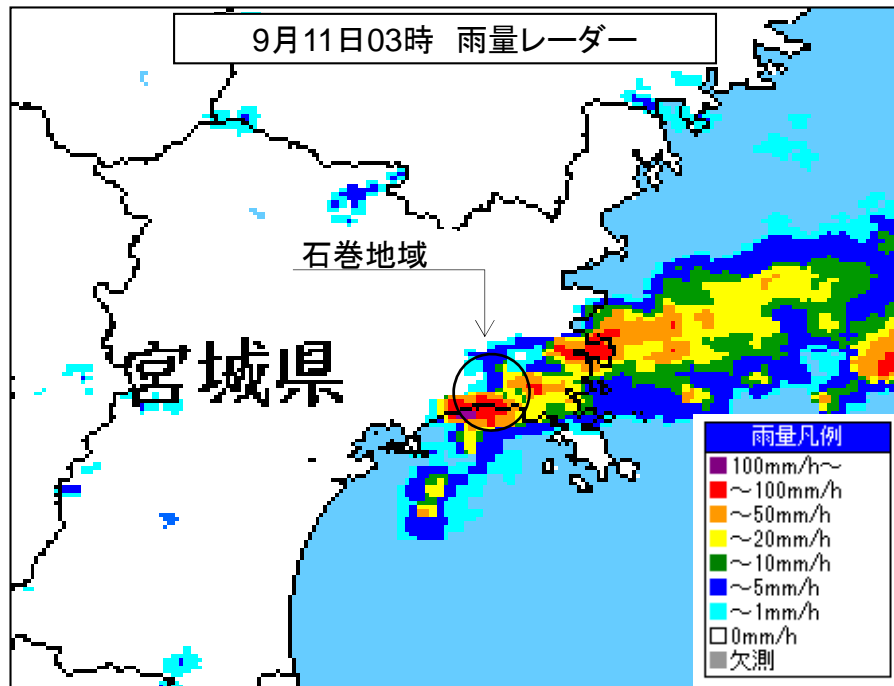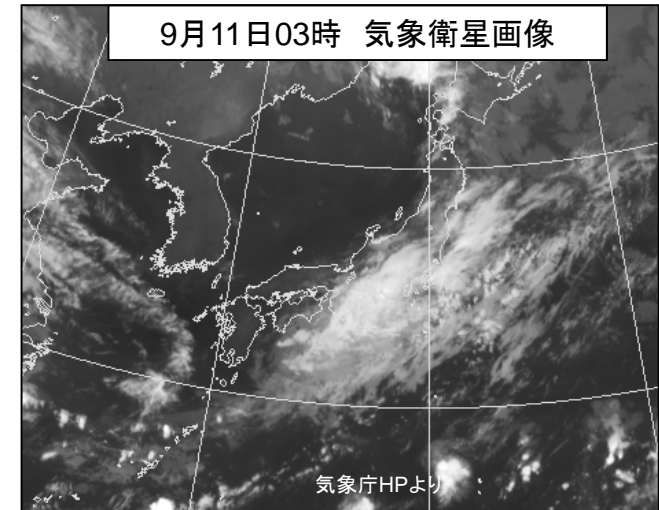


平成26年9月11日集中豪雨による浸水状況(石巻市内)

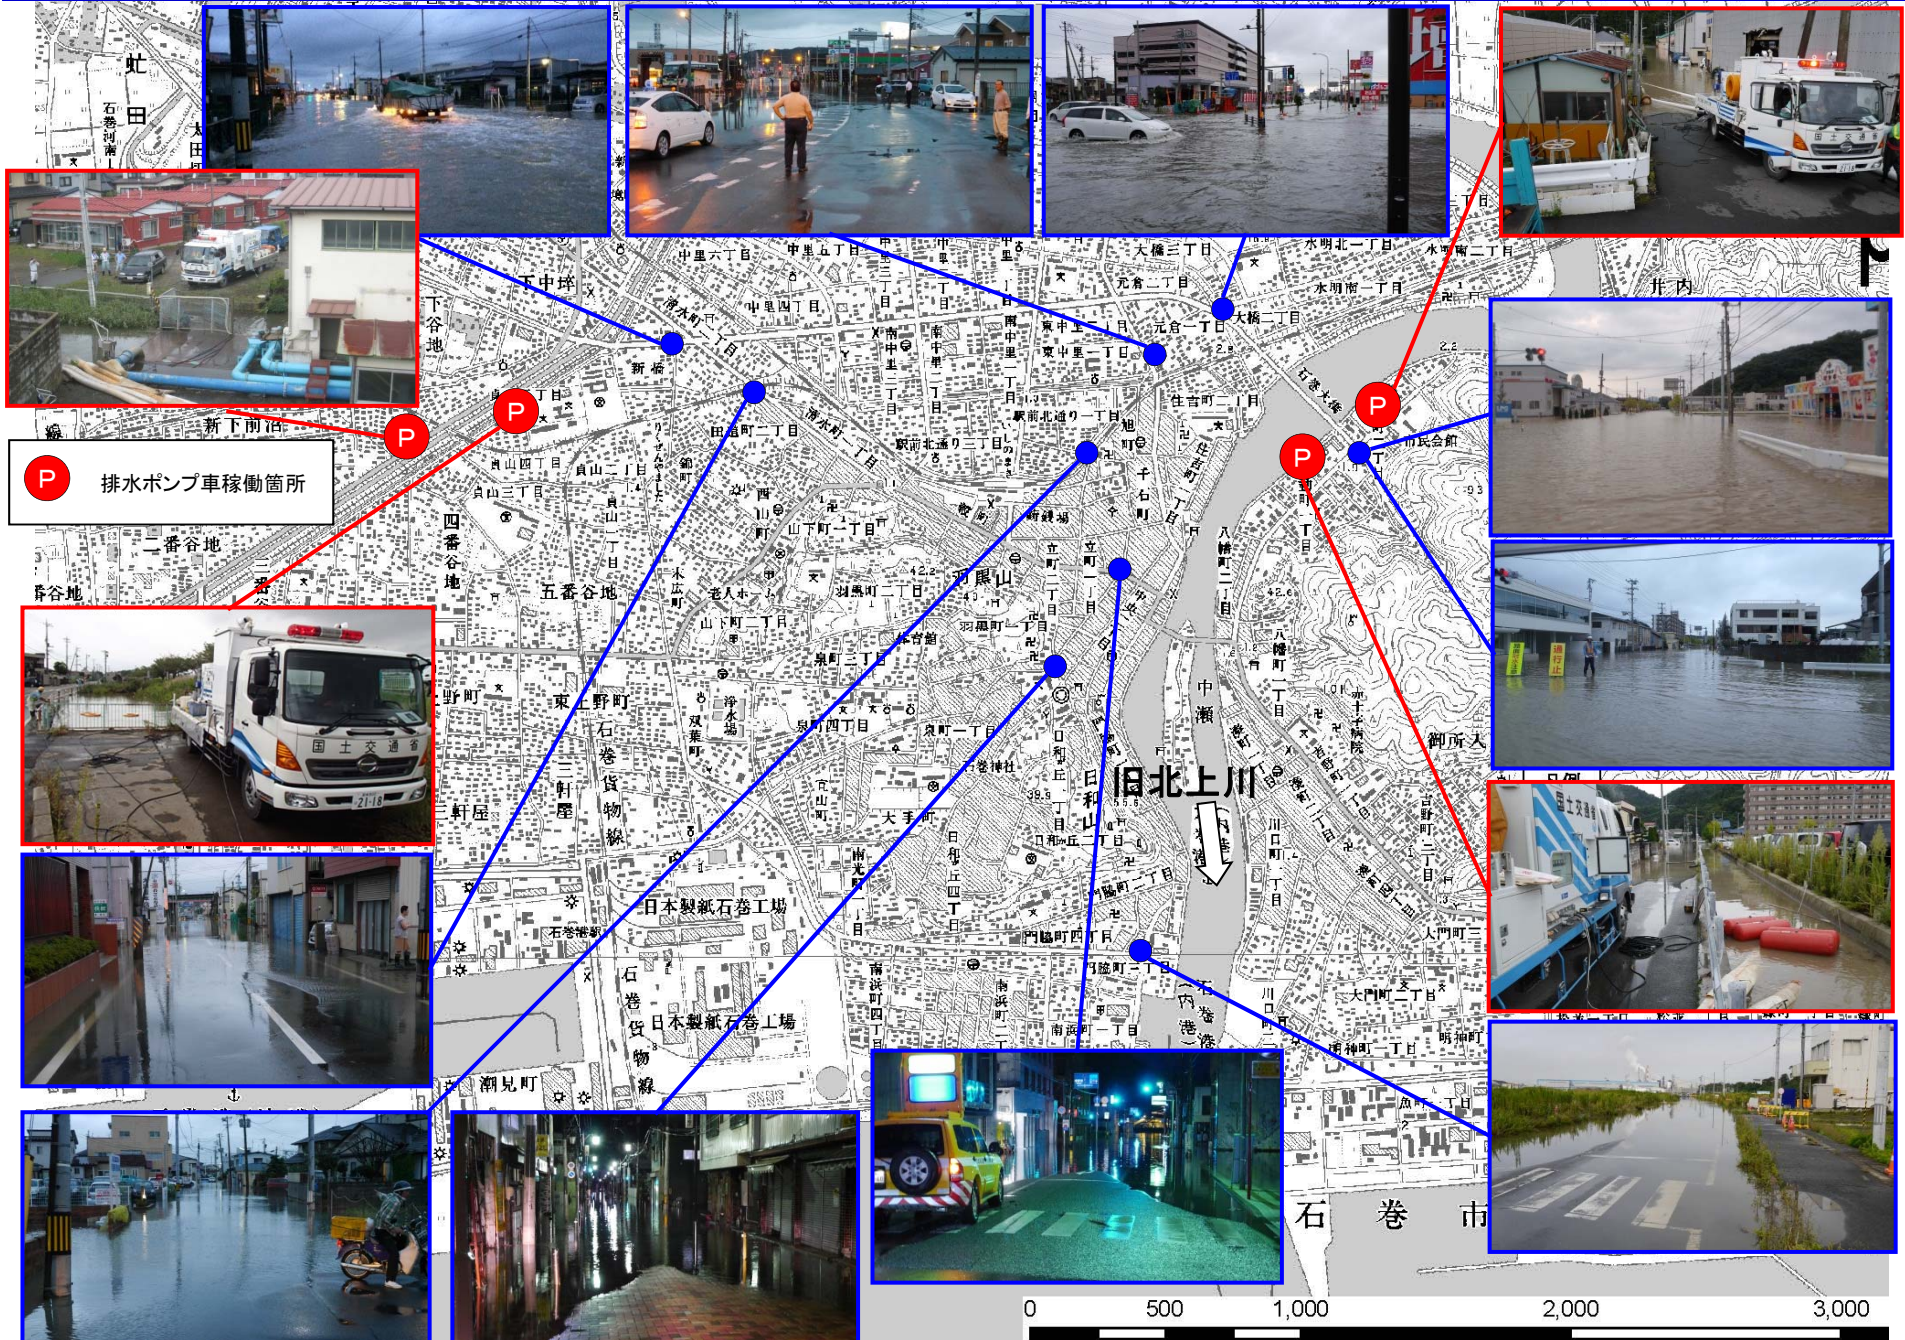

不動沢第1ポンプ場 排水状況

排水前



排水後



不動沢第2ポンプ場 排水状況

排水前



排水後

