令和７年米代川水系における水質事故発生状況

令和7年の米代川水系での水質事故は11件と3年連続で減少していますが、11件の内5件はホームタンクに起因する灯油流出事故となっています。

また、令和８年も年明け早々ですが、ホームタンクに起因する灯油の漏洩が3件報告されており、内容は除雪機による配管の損傷、ホームタンクからの小分け中にその場を離れた、凍結による配管の破裂となっています。

今一度、配管に腐食はないか、落雪の危険はないか、ポリタンクへの小分け時はその場を離れないなど注意をお願いします。

◆ 米代川水系における水質事故発生状況

１．月別事故件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
令和３年	2	4	0	3	1	2	0	0	1	1	2	0	16
令和４年	0	3	2	2	1	2	1	2	1	0	2	3	19
令和５年	3	2	4	1	0	1	0	0	1	1	0	2	15
令和６年	2	2	1	1	0	0	1	2	0	1	0	3	13
令和７年	6	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	11
計	13	12	8	8	2	5	2	5	3	4	4	8	74

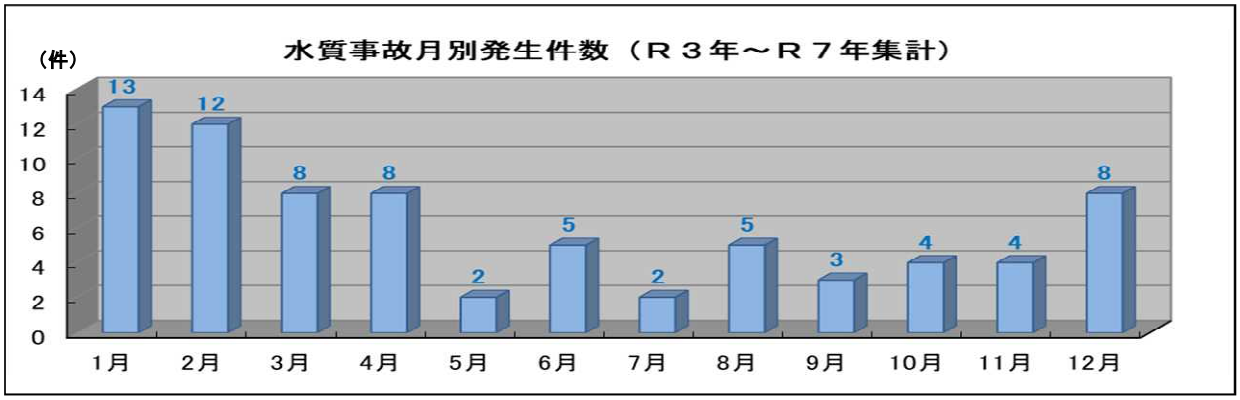

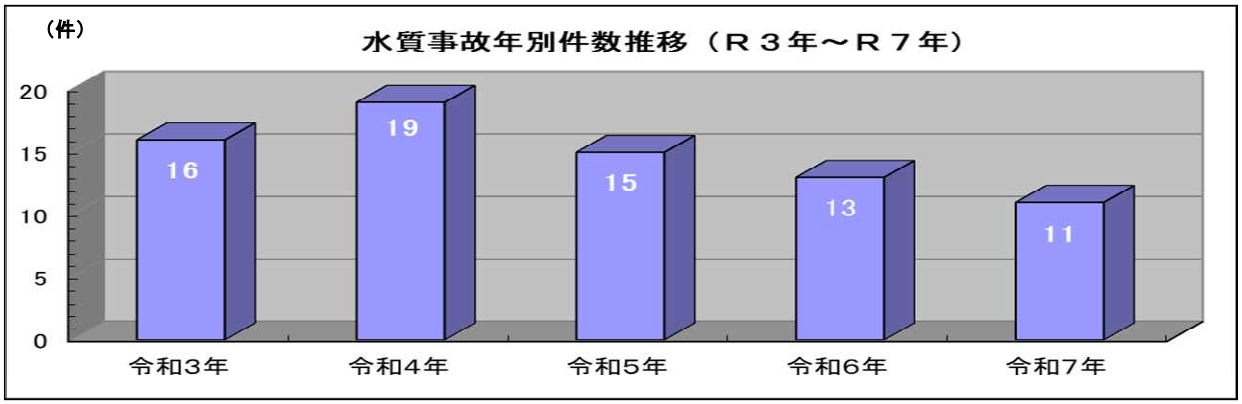

２．原因別事故発生件数

	操作ミス	機械故障	交通事故	その他	合計
令和３年	6	2	3	5	16
令和４年	3	3	5	8	19
令和５年	3	5	2	5	15
令和６年	4	2	0	7	13
令和７年	2	3	0	6	11
計	18	15	10	31	74

人為的な原因が約半数を占める！

R3年～R7データ

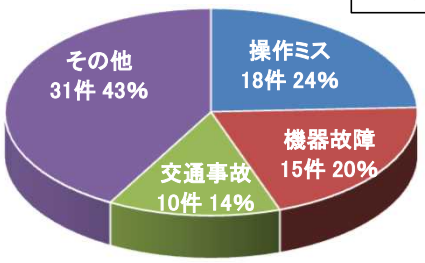

操作ミス→灯油の小分け中、目を離した際にあふれさせた等
機械故障→配管ホースの劣化、バルブの故障等

３．原因物質別事故発生件数

	油類	薬品類	排水等	その他	計
令和３年	16	0	0	0	16
令和４年	18	0	1	0	19
令和５年	15	0	0	0	15
令和６年	13	0	0	0	13
令和７年	10	0	1	0	11
計	72	0	2	0	74

R3年～R7データ

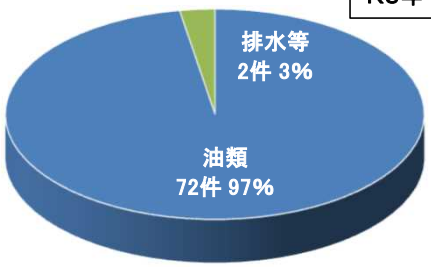

R4年及びR7年の排水等の2件は、大雨に起因する未処理の抗廃水流出事故

◆ 令和7年1月に米代川水系で発生した灯油流出事故対応状況

事故概要：漏洩した灯油が水路を経由して河川に流出した

【 水路に浮かぶ油膜 】

【 河川に設置されたオイルフェンスと吸着マット 】